

Общество с ограниченной ответственностью
"ИНФОРМАНАЛИТИКА"



ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ МОДИФИКАЦИЙ
"ОКА-92", "ОКА-Т", "ОКА-92М", "ОКА-МТ", "ОКА-92Т", "ОКА-
92МТ", "ОКА-М"
(исполнение И22 – стационарное с выносными блоками датчиков)

Приложение Е
к руководству по эксплуатации
ЛШЮГ.413411.009 РЭ

СБОРНИК
габаритных чертежей
газоанализатора «ОКА»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
2010

Приложение Е

СБОРНИК габаритных чертежей газоанализатора «ОКА»

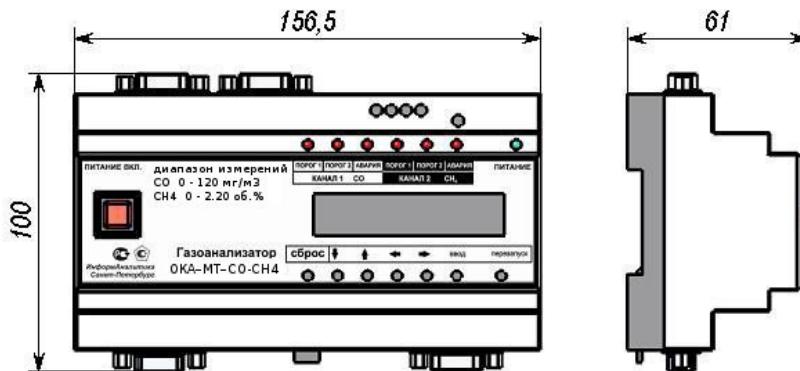


Рис. Е1. Блок индикации, исполнение И22.

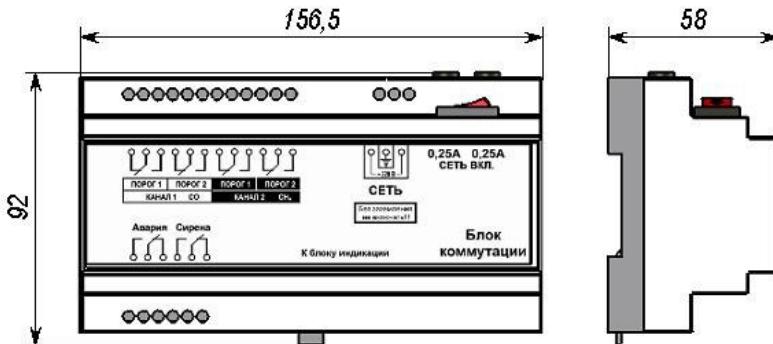


Рис. Рис. Е2. Блок коммутации исполнение И22.

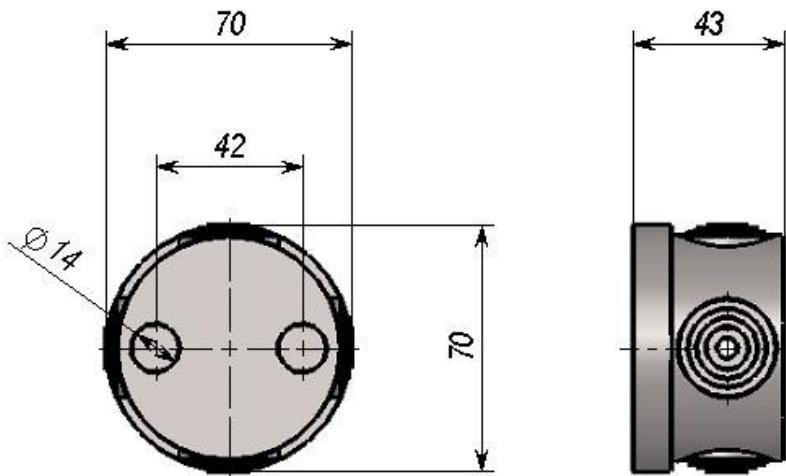


Рис.Е3. Монтажная коробка малая (МКБ).

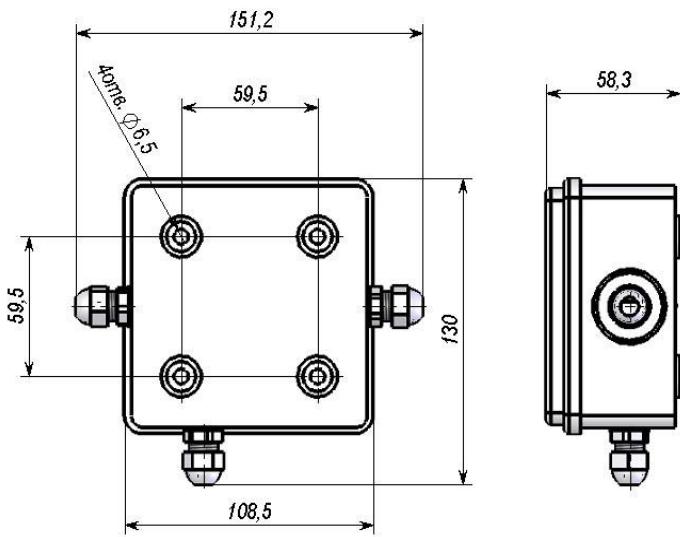


Рис.Е4. Универсальная монтажная коробка МКУ.

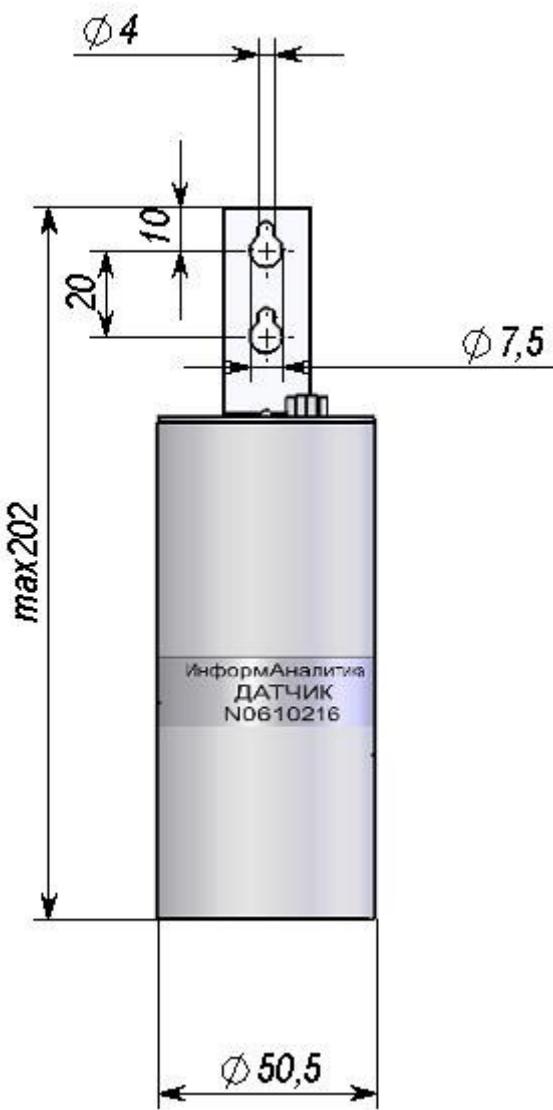


Рис.Е.6. Блок датчиков с разъемом DB-9.

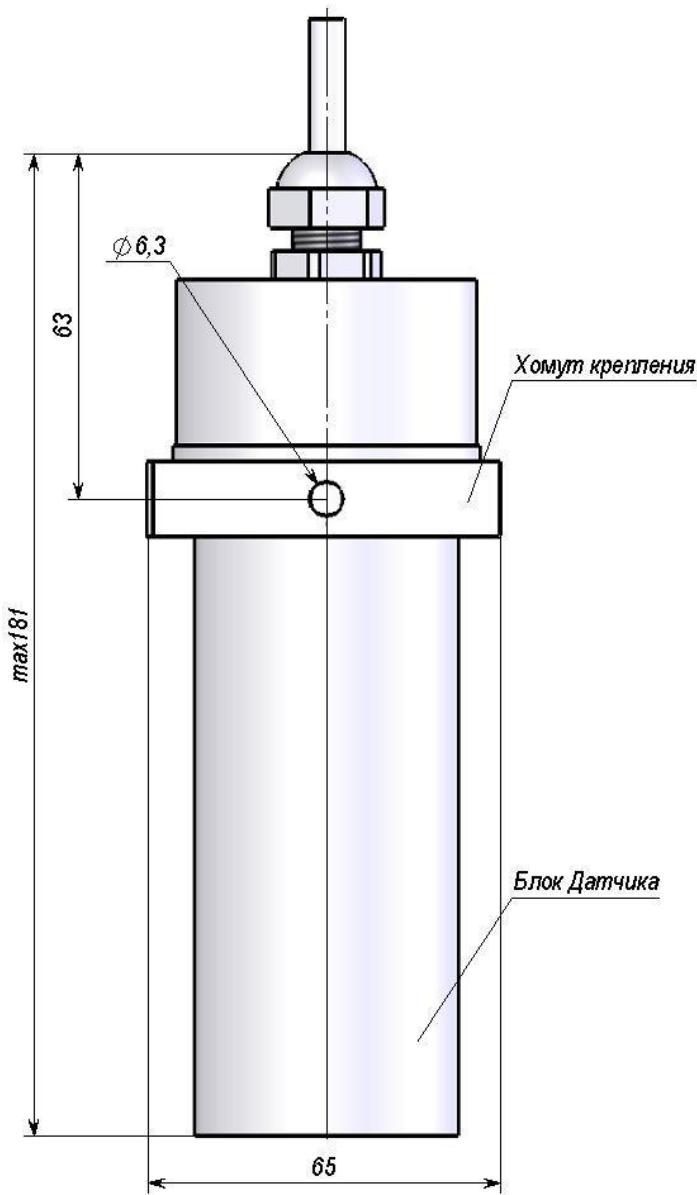


Рис.Е.7. Блок датчиков с разъемом PASS 5746.