

Инв. № Подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

restg-6

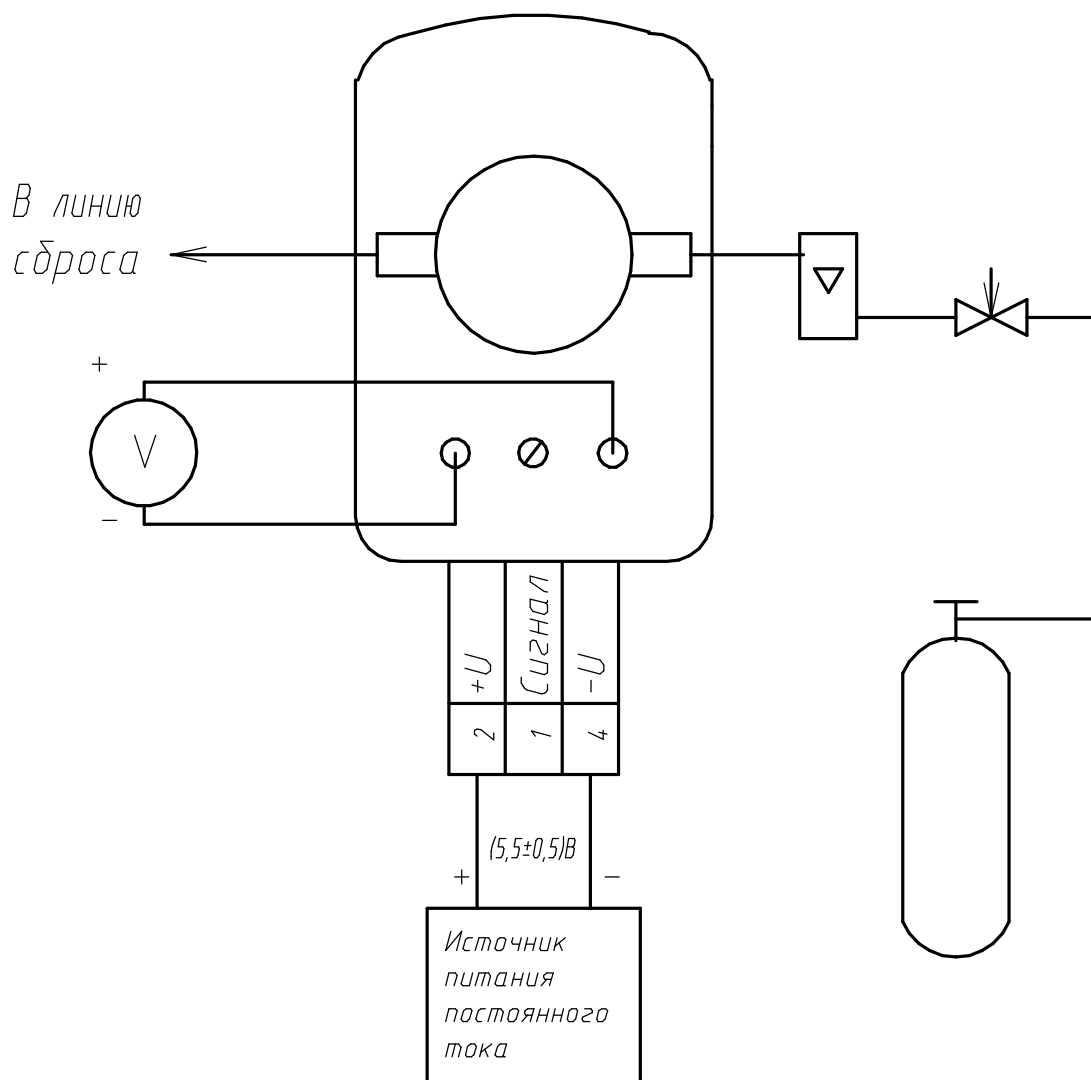


Рисунок 10.2 - Схема подачи ПГС на блок датчика при корректировке сигнализатора по каналу горючих газов

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ИБЯЛ.413411.034 РЭ

Лист  
32