


*Взрывоопасное  
помещение*

*Взрывобезопасное помещение*

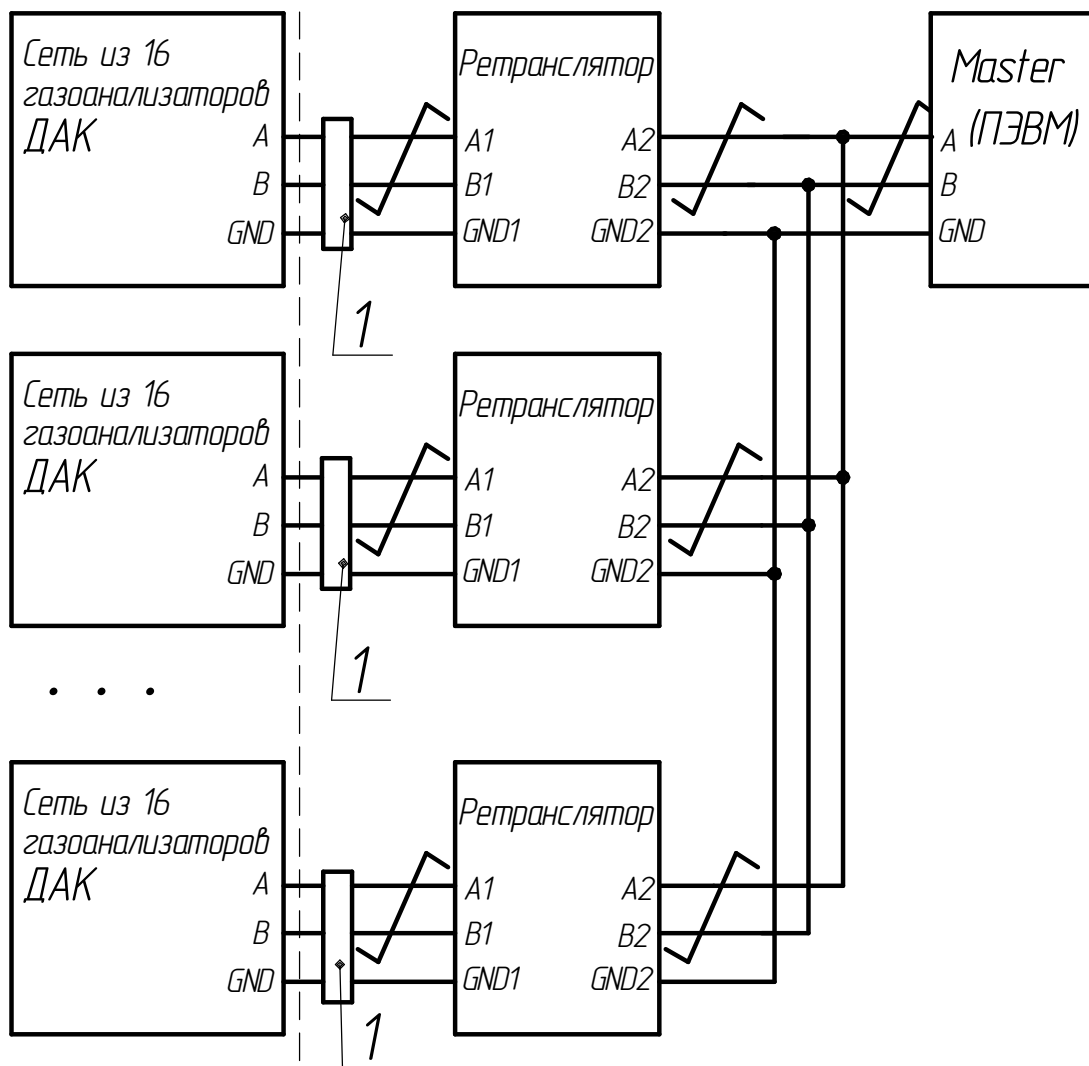

*1 – искробезопасный барьер с маркировкой [Exia]IIС, установка только во взрывобезопасном помещении*

*Примечание – Ретрансляторы уровней RS485 должны обеспечивать гальваническую развязку газоанализаторов от устройства Master.*

*Рисунок 1.7 – Датчики-газоанализаторы ДАЗ.  
Схема электрическая соединений в сеть  
сбора информации до 127 газоанализаторов  
во взрывоопасном помещении*

И-в. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	
И-в. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

**ИБЯЛ.44.184.14.071 РЭ**

Лист  
28в

Копировал

Формат А4